

小針中学校

校舎増築工事のお知らせ

町では、生徒数増加に対応し、より良い教育環境の充実を図るため、平成18年度から小針中学校の増築計画を進めてきました。

このほど準備が整い、6月中旬から建設工事を開始しました。

当該工事は、本年度末を竣工予定としており、工事期間中、住民の皆様には、ご迷惑をおかけすることがあるかと

思いますが、ご理解の程よろしくお願ひします。

【増築校舎の概要】

構造：RC造（鉄筋コンクリート造）3階建（一部4階）

建築面積：約701㎡

延床面積：約1,939㎡


【工事請負業者】

建築工事 ㈱島村工業

電気工事 ㈱東電工業社

機械工事 ㈱鈴木総合設備

教育総務課内2521

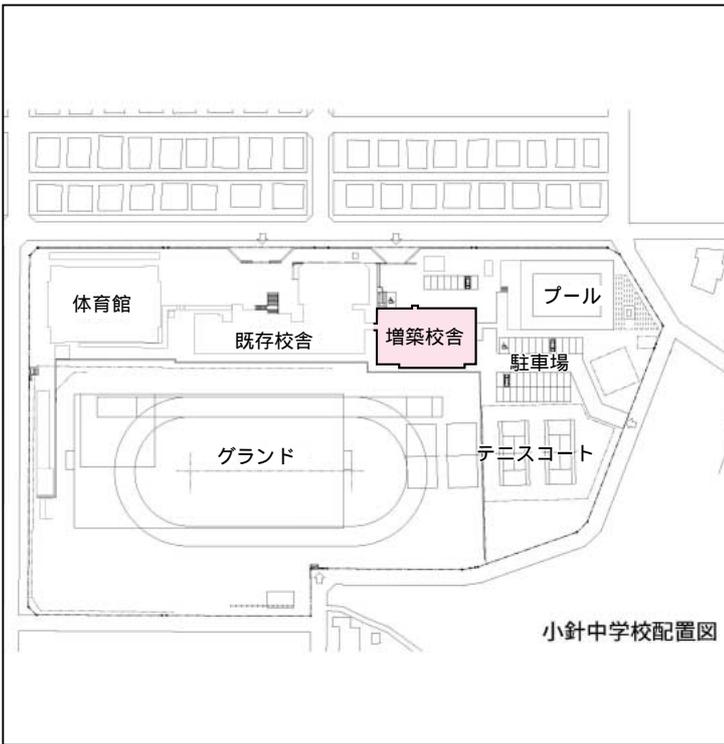

小針中学校配置図

公共下水道のお知らせ

下水道工事にご協力を！

町の公共下水道工事も、皆様のご協力を得まして、順調に進んでいます。

今年度、新たに次のとおり工事を行う予定です。工事中はご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

なお、危険ですので、工事現場付近には近寄らないようお願いいたします。

工事概要

工業専用地区管渠築造工事

予定工期 平成20年3月21日まで

工事場所 小室地内（図1）

工事内容 開削工事


* 工事場所は変更になる場合があります。

公共下水道への接続のお願い

町では、綾瀬川をはじめとした周辺水環境の水質保全と、公衆衛生および住環境の向上を目的に、公共下水道の整備を進めています。

しかし、せつかくの下水道も、整備された地域の方々に使っていただきませんと、目

図1

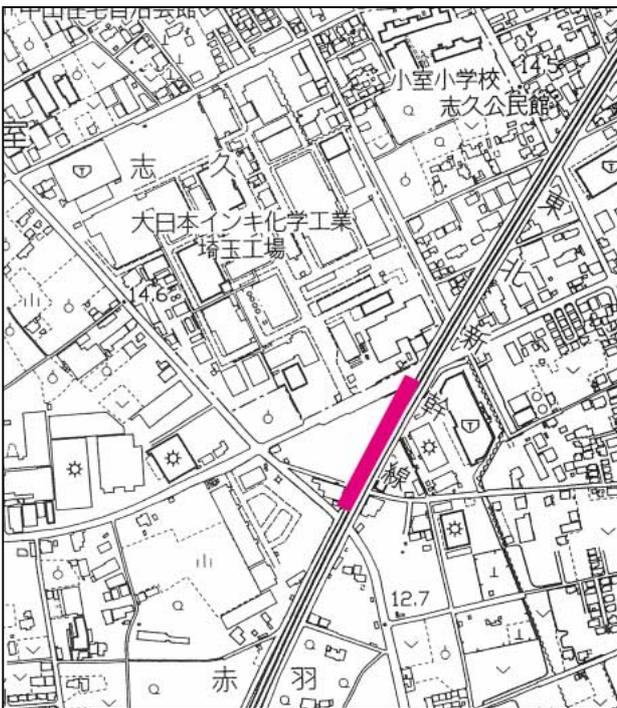

町税等の納期のお知らせ

納付は納期限までにお忘れなく

納付期限 **7月31日**

固定資産税	2期
国民健康保険税	1期
介護保険料	1期

納期内の納付にご協力ください。

町税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。口座振替申込書は、納付書に綴られているほか、役場収税課窓口にあります。通帳・通帳使用印をご持参のうえ、役場収税課または取扱い金融機関でお申し込みください。口座振替の開始は、申込月の翌月末以降の納期分からとなります。 収税課内2143

的を果たすことができま
ん。
公共下水道が使える区域内
にお住まいの方で、まだ接続
されていないお宅は、早めに
接続工事を行っていただきま
すようお願いいたします。
【公共下水道を使用する際の
注意点】
野菜くず・残飯・油等は、
下水道管のつまりの原因とな
りますので、下水道には流さ
ないようにお願いします。
都市整備課下水道施設係
内2446

探しています

エアゾール式簡易
消火具自主回収の
お知らせ

次に掲げる商品について、
製造工程上の不具合が原因で
破裂事故が発生しており、製
造業者が自主回収を行って
います。

ご自宅で該当する商品をお
持ちの場合は、次の相談窓口
にご連絡ください。

- ・製造事業者
ヤマトプロテック(株)
- ・商品名
「ヤマトボーイKT」



えせ同和行為は、
同和問題の解決を妨げます

えせ同和行為とは、同和問題を
口実にして企業や行政機関などに
不当な利益や義務のないことを求
める行為をいいます。

この行為は、あたかも差別解消
運動であるかのように見せかけて
行われることが多いため、同和問
題の解決に真剣に取り組んでいる
人たちが民間運動団体に対する県
民のイメージを損ね、ひいては、
同和問題に対する誤った意識を植
え付ける原因にもなり、差別解消
の道から大きく外れるものです。

さらに、これまで行政や民間運
動団体が行ってきた長年にわたる
啓発の効果を一挙に覆すもので
す。

このようなことから、わたした
ちは、まず同和問題を正しく理解
することが大切です。えせ同和行
為に対しては、安易に応じること
が、えせ同和行為をはびこらせ、
結果的に、同和問題の解決を妨げ
ることになるとの認識をもって対
応することが必要です。

埼玉県「えせ同和行為」対策関係
機関連絡会の相談窓口

- さいたま地方法務局人権擁護課
☎863 - 2211 (代表)
 - 埼玉県総務部人権推進課
☎830 - 2258
 - 埼玉県警察本部刑事部組織犯罪
対策課 ☎832 - 0110 (代表)
 - (財)埼玉県暴力追放・薬物乱用防
止センター ☎834 - 2140
 - 埼玉弁護士会 ☎863 - 5255
- 埼玉県発行「同和問題の解決をめ
ざして」より

町では、4月より古着・古
布の収集を開始しましたが、
雨が降っている日や降り出し
そうな場合は、次回の収集日
に持ち越して出すようにして
ください。

雨に濡れてしまうと、臭い
やカビが発生し、再利用でき
なくなってしまうので、
皆様のご協力をお願いします。

廃棄物対策係内 2252

環境対策課からの
お知らせ

ダイオキシン類調査結果
〜河川・クリーンセンター
ともに国の基準値を下回る〜

昨年度に実施した河川水
(綾瀬川・原市沼川) の調査
結果を公表します。

河川水におけるダイオキシ
ン類の数値は、国の基準を下
回りました。埼玉県において
も現在、河川の水質改善を図
るため、関係機関と連携をと
りながら浄化対策に取り組ん
でいます。

また、クリーンセンターに
おいても排ガス中のダイオキ
シン類濃度の測定を実施しま
した。調査結果は国が示した
基準値を下回りました。
今後とも、環境に配慮して



製造ロット番号と品
質保証期間は、缶底
に表示しています。
例えば、2005年10月
に品質保証期間が過ぎ
る場合、以下のように
記載されています。
2005.10

相談窓口
ヤマトプロテック(株)お客様相
談窓口
フリーダイヤル
0120 801084
受付時間・月々金曜(祝日
を除く) 9時〜17時

平成18年度 ダイオキシン等汚染物質調査状況

河川水 (環境基準値:1pg - TEQ / L)

調査場所	調査日	調査結果	参考 ^(H17)	調査日	調査結果	参考 ^(H17)	年平均	参考 ^(H17)
綾瀬川(境橋)		0.89	1.0		0.39	0.56	0.64	0.78
原市沼川(境橋)	H18.8.24	0.72	2.4	H19.1.26	0.31	0.27	0.52	1.30
綾瀬川(綾瀬川 と原市沼川の合流地点)		1.3	1.0		0.62	0.68	0.96	0.84
基準値							1.0	

クリーンセンター
(環境基準値:10ng - TEQ / m3N)

調査場所	調査日	調査結果	参考 ^(H17)
1号炉	H18.6.1	0.67	1.1
2号炉	H18.7.13	1.2	1.0
基準値			10

施設の適正な運転管理に努め
ますが、ダイオキシン類の発
生を防ぐためには、ごみの減
量化や物を大切に使うなど、
町民の皆様一人ひとりの取組
みも必要です。ご協力をお願
いします。

環境対策係内 2253

光化学スモッグに
注意しましょう

光化学スモッグが発生しや
すい時期になりました。予報、
注意報などが発令されたら、
被害にあわないために、以下
のことに注意しましょう。

1. 屋外での激しい運動や外
出を避ける
2. 目、のどに刺激を感じた
らすぐ家に入り、洗眼、うが
い等を行う。
3. 発令中は自動車の運行を
差し控える。
4. 病弱な人、乳児、お年寄
りの方は、健康な成人の方よ
りも被害を受けやすいので注
意しましょう。

なお、町では、光化学スモ
ッグ注意報または、警報が発
令された場合には、町防災無
線でお知らせします。

環境対策係内 2253

古着・古布の出し方について

町では、4月より古着・古
布の収集を開始しましたが、
雨が降っている日や降り出し
そうな場合は、次回の収集日
に持ち越して出すようにして
ください。

雨に濡れてしまうと、臭い
やカビが発生し、再利用でき
なくなってしまうので、
皆様のご協力をお願いします。